



Rev.	Date	Description	Drawn	Approved		
<h1>FINGRID</h1> <p>Title</p> <p>KAUPPILA - HÄNNILÄ 110 kV KAUPPILA - RISTILÄ 110 kV MATARAMÄKI - KAUPPILA 110 kV JOHTOALUE PYLVASVALILLA 1Y-2Y</p>						
					Designer/date ILM	
			Drawn/date SLA 13.10.2021			
			Checked/date ILM			
Approved/date ESM						
Scale	Level	Size A4	Sheets	Document code AE-2032-2-1-1	Sheet	Rev.

UUSI 2 x 110 kV  
KAUPPILA-HÄNNILÄ (FG)  
SUTU 2032  
MATARAMÄKI-KAUPPILA (NIINIMÄKI WIND OY)  
SUTU 4057

400 kV  
HUUTOKOSKI - VIHTAVUORI (FG)  
SUTU 1227

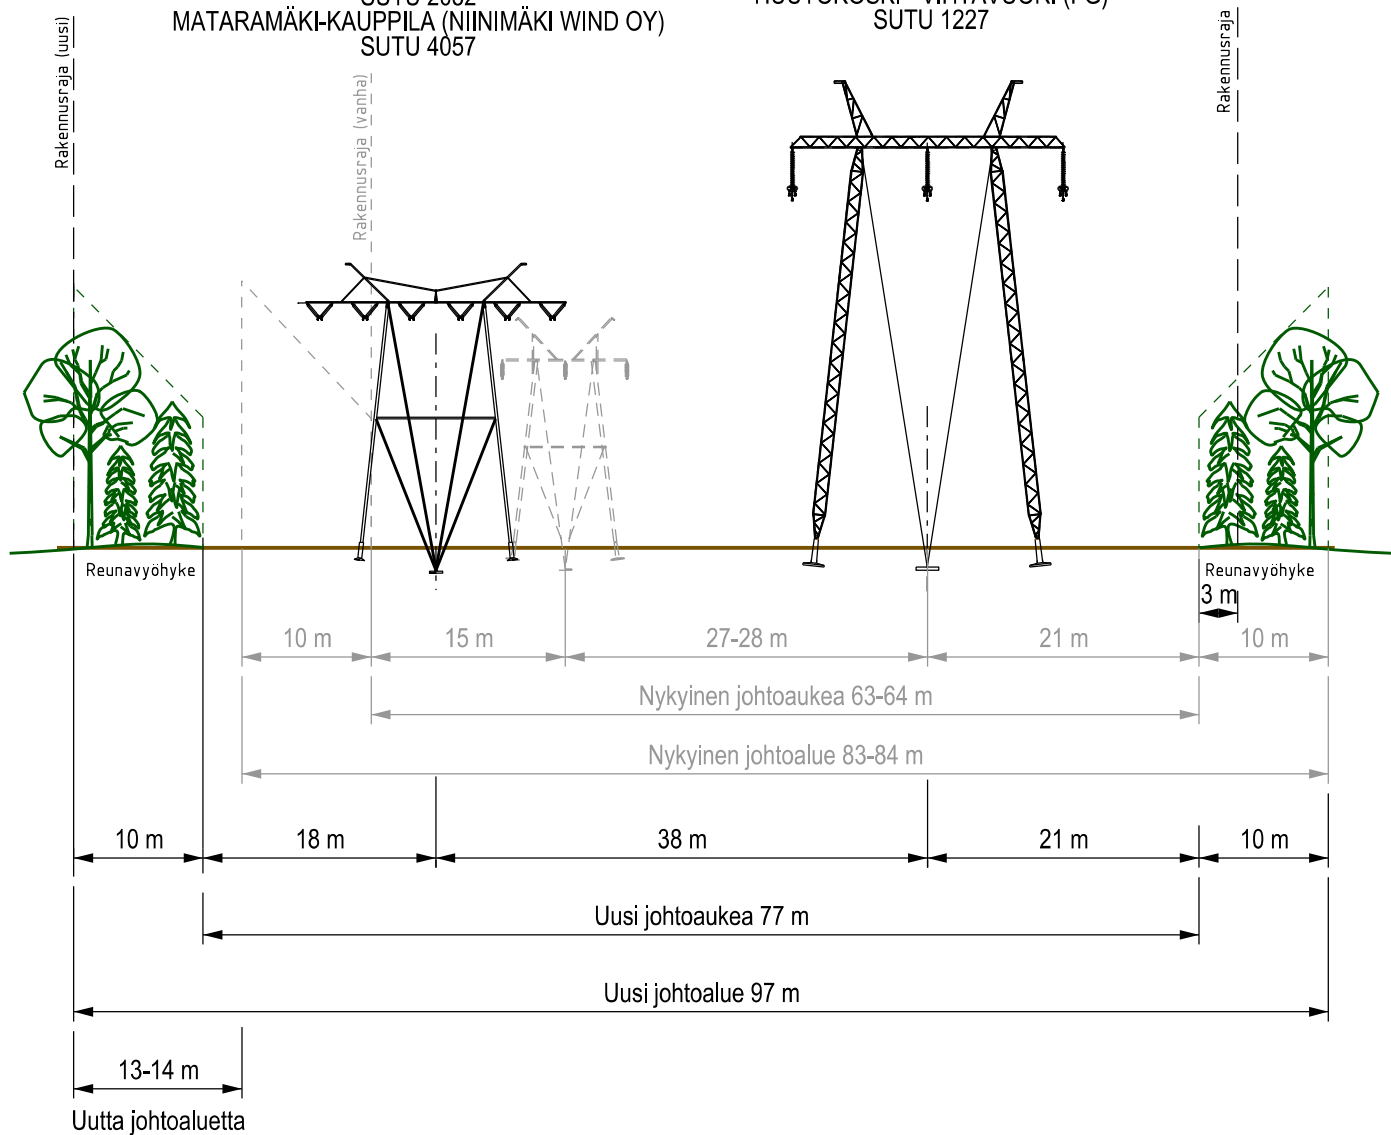


Rev.	Date	Description	Drawn	Approved		
<b>FINGRID</b> Title KAUPPILA - HÄNNILÄ 110 kV MATARAMÄKI - KAUPPILA 110 kV JOHTOALUE PYLVÄSVALILLA 3Y-5Y, 7Y-22Y, 25Y-30Y, 34Y-37Y, 39Y-47Y			<b>TLT Building</b> Designer/date ILM			
			Drawn/date SLA 13.10.2021			
			Checked/date ILM			
			Approved/date ESM			
Scale	Level	Size A4	Sheets	Document code AE-2032-2-1-2	Sheet	Rev.

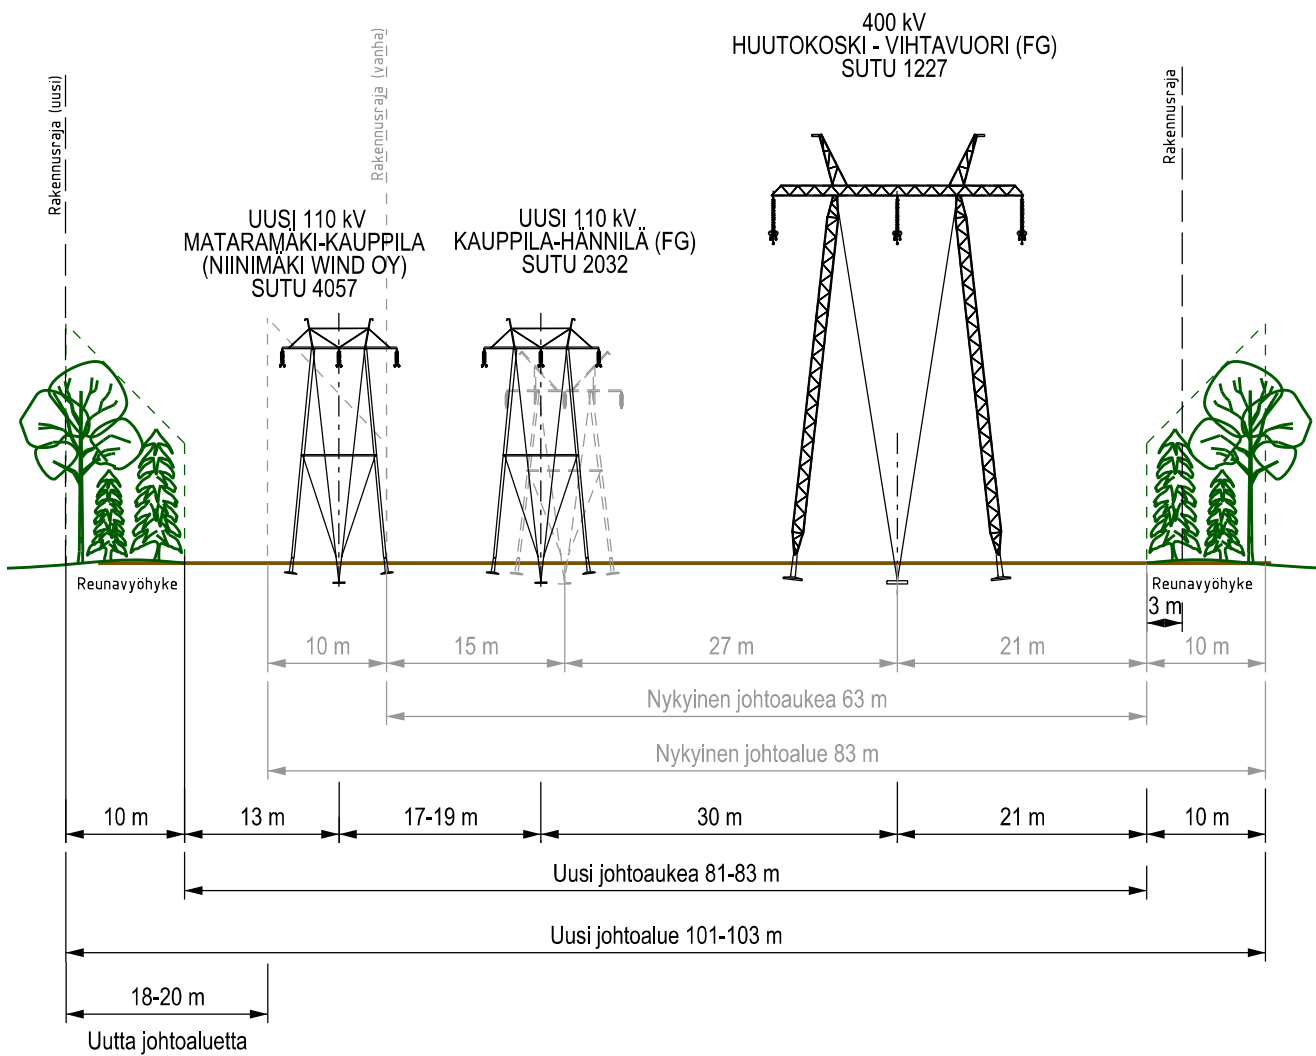

Rev.	Date	Description	Drawn	Approved	
<b>FINGRID</b> Title KAUPPIILA - HÄNNILÄ 110 kV MATARAMÄKI - KAUPPIILA 110 kV JOHTOALUE PYLVAÏLLÄ 6A, 38A			<b>TLT Building</b> Designer/date ILM		
			Drawn/date SLA 13.10.2021		
			Checked/date ILM		
			Approved/date ESM		
Scale	Level	Size A4	Sheets	Document code AE-2032-2-1-3	
				Sheet	Rev.


UUSI 2 x 110 kV  
KAUPPILA-HÄNNILÄ (FG)  
SUTU 2032  
MATARAMÄKI-KAUPPILA (NIINIMÄKI WIND OY)  
SUTU 4057

400 kV  
HUUTOKOSKI - VIHTAVUORI (FG)  
SUTU 1227

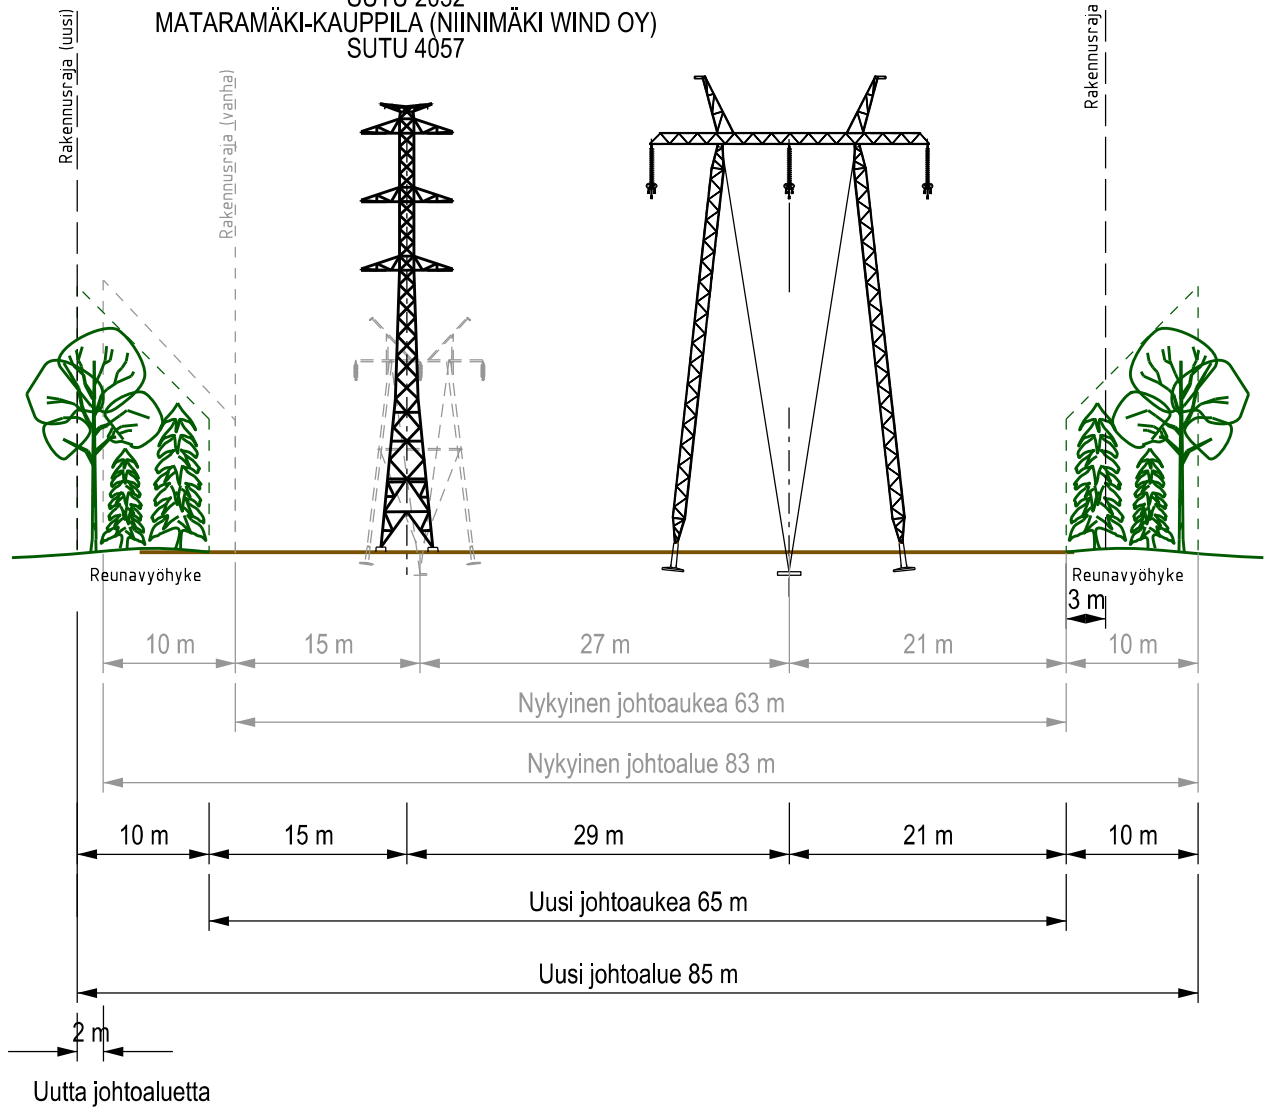


Rev.	Date	Description	Drawn	Approved
<b>FINGRID</b> Title KAUPPILA - HÄNNILÄ 110 kV MATARAMÄKI - KAUPPILA 110 kV JOHTOALUE PYLVÄSVALILLA 23Y-24Y, 31Y-33Y			<b>TLT Building</b> Designer/date ILM	
			Drawn/date SLA 3.3.2023	
			Checked/date ILM	
			Approved/date ESM	
Scale	Level	Size A4	Sheets	Document code AE-2032-2-1-4
			Sheet	Rev. M1

UUSI 2 x 110 kV  
 KAUPPILA - HÄNNILÄ (FG)  
 SUTU 2032  
 MATARAMÄKI - KAUPPILA (NIINIMÄKI WIND OY)  
 SUTU 4057

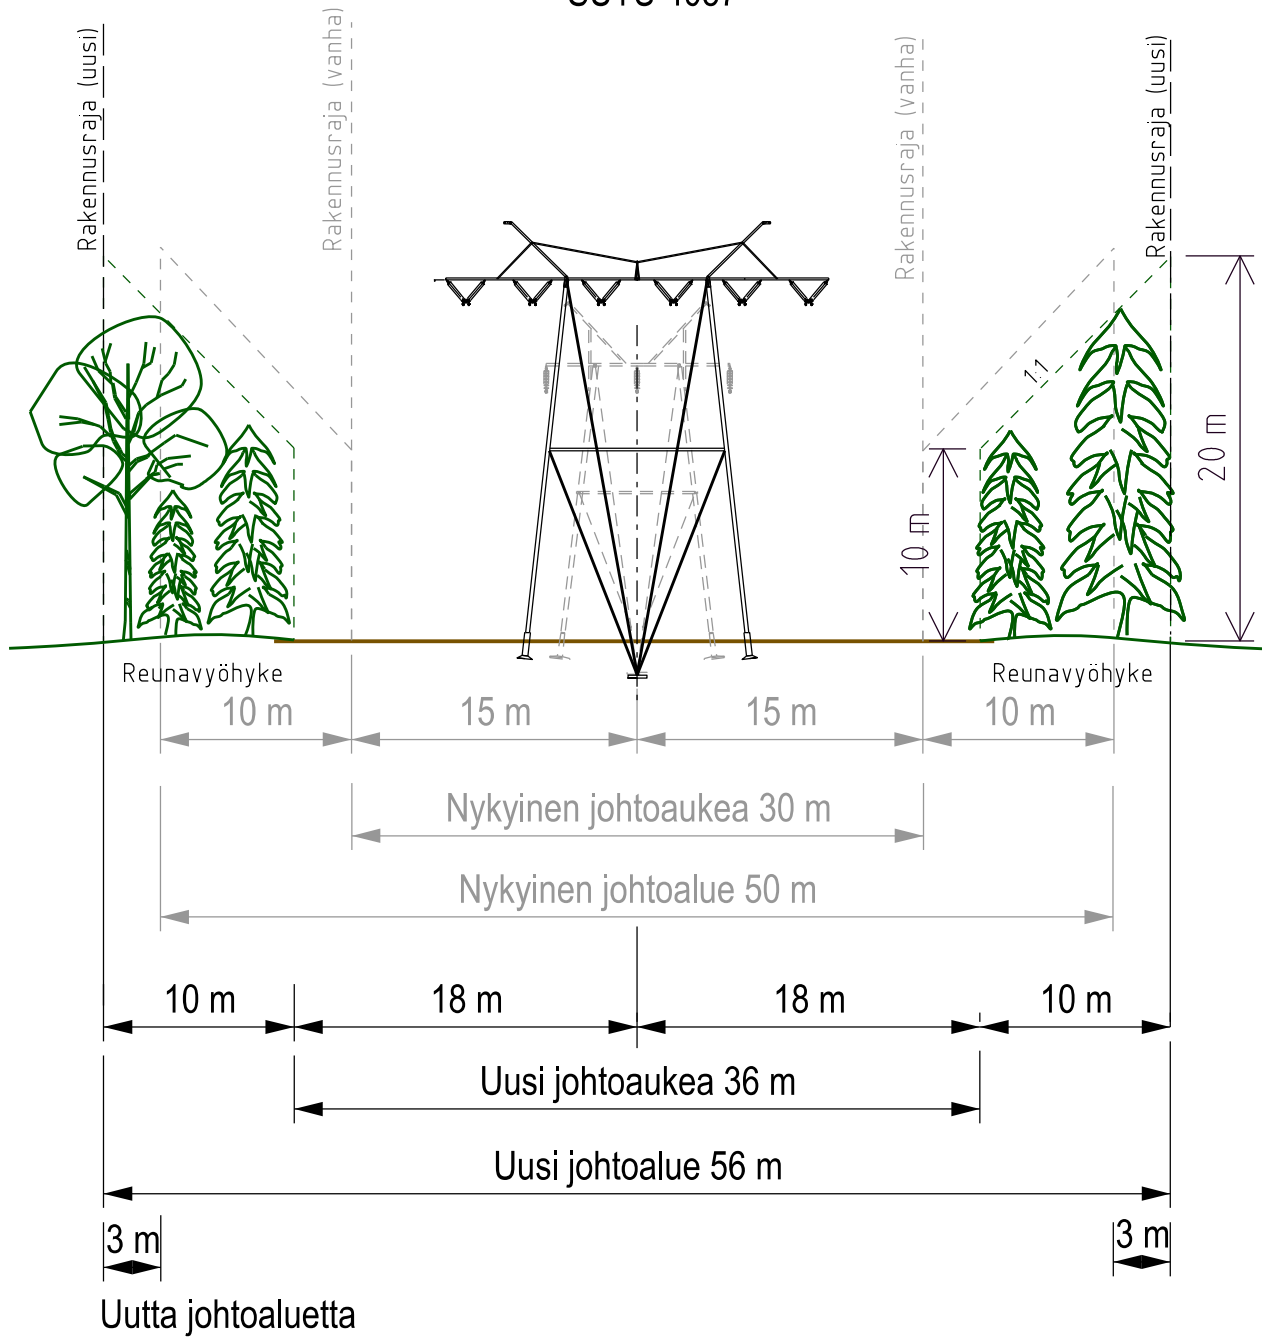

Rev.	Date	Description	Drawn	Approved	
<b>FINGRID</b> Title KAUPPILA - HÄNNILÄ 110 kV MATARAMÄKI - KAUPPILA 110 kV JOHTOALUE PYLVÄSVÄLILLÄ 48Y-58Y			<b>TLT Building</b> Designer/date ILM		
			Drawn/date SLA 13.10.2021		
			Checked/date ILM		
			Approved/date ESM		
Scale	Level	Size A4	Sheets	Document code AE-2032-2-1-5	
				Sheet	Rev.

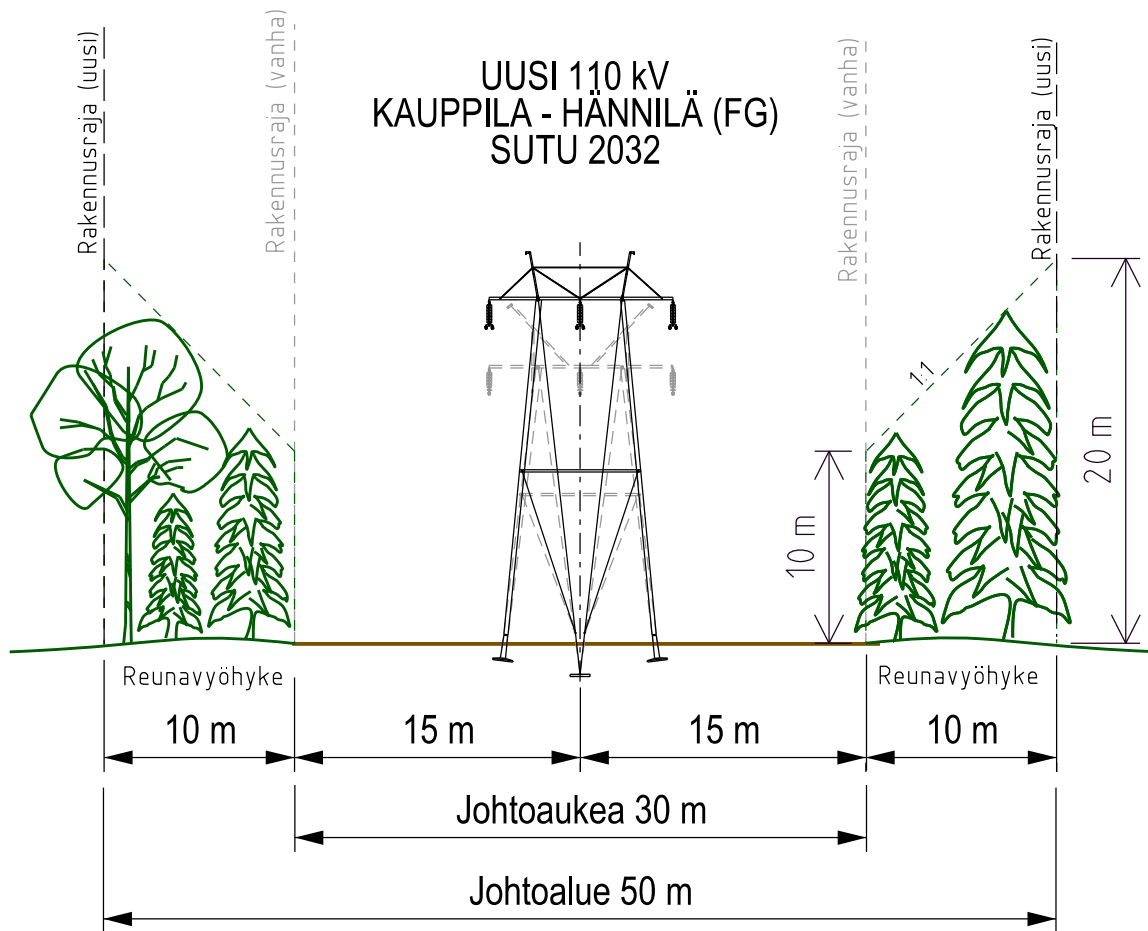

Uuden johdon keskilinja poikkeaa vanhasta pylväsvälillä  
 82-86 -> 5-9 metriä  
 97-105 -> 1-5 metriä  
 192-196 -> 2-8 metriä  
 207-216 -> 1-38 metriä  
 219 -> 9 metriä

Rev.	Date	Description	Drawn	Approved				
<b>FINGRID</b>			<b>TLT Building</b>					
					Title <b>KAUPPILA - HÄNNILÄ 110 kV            JOHTOALUE PYLVÄSVÄLILLÄ 59A-221</b>			Designer/date ILM
								Drawn/date SLA 13.10.2021
								Checked/date ILM
			Approved/date ESM					
Scale	Level	Size A4	Sheets	Document code AE-2032-2-1-6				
				Sheet				
				Rev.				